

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานธุรการ

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	446
โต๊ะ 2	560
โต๊ะ 3	525
โต๊ะ 4	609
โต๊ะ 5	116

ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	378
โต๊ะ 2	565
โต๊ะ 3	408
โต๊ะ 4	555

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานไปรษณีย์

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	672

ห้องสำนักงานอบรมใบขับขี่รถ

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	435

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	392
โต๊ะ 2	403
โต๊ะ 3	559
โต๊ะ 4	481
โต๊ะ 5	732
โต๊ะ 6	431
โต๊ะ 7	938
โต๊ะ 8	449
โต๊ะ 9	430
โต๊ะ 10	494
โต๊ะ 11	480
โต๊ะ 12	416
โต๊ะ 13	414
โต๊ะ 14	459
โต๊ะ 15	512
โต๊ะ 16	370
โต๊ะ 17	463
โต๊ะ 18	387

ห้องสำนักสารสนเทศ IT

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	386
โต๊ะ 2	381
โต๊ะ 3	378
โต๊ะ 4	408

ห้องสำนักงานการเงิน

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	366
โต๊ะ 2	388
โต๊ะ 3	425
โต๊ะ 4	426
โต๊ะ 5	566
โต๊ะ 6	689
โต๊ะ 7	406
โต๊ะ 8	441
โต๊ะ 9	400
โต๊ะ 10	825
โต๊ะ 11	935
โต๊ะ 12	740

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานพัสดุ

โต๊ะทำงาน	ค่าความส่องสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	382
โต๊ะ 2	389
โต๊ะ 3	450
โต๊ะ 4	385
โต๊ะ 5	565
โต๊ะ 6	385
โต๊ะ 7	420
โต๊ะ 8	455

ห้องสำนักงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

โต๊ะทำงาน	ค่าความส่องสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	390
โต๊ะ 2	400
โต๊ะ 3	440
โต๊ะ 4	400
โต๊ะ 5	460
โต๊ะ 6	360
โต๊ะ 7	360

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานบริหารทั่วไป

โต๊ะทำงาน	ค่าความส่องสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	421
โต๊ะ 2	499
โต๊ะ 3	567
โต๊ะ 4	621
โต๊ะ 5	855

ห้องสำนักงานเลขานุการ

โต๊ะทำงาน	ค่าความส่องสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	414
โต๊ะ 2	465
โต๊ะ 3	360

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องอธิการบดี

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	435

ห้องรองบริหาร

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	517

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องรองวิชาการ

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	568

ห้องรองประกันคุณภาพการศึกษา

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	569

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องรองแผนฯ

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	531

ห้องรองศิลปวัฒนธรรมฯ

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	639

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องที่ปรึกษา

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	423

ห้องที่ปรึกษา

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	452

การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานกองนโยบายและแผน

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	468
โต๊ะ 2	464
โต๊ะ 3	360
โต๊ะ 4	409
โต๊ะ 5	493
โต๊ะ 6	441

ห้องสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	459
โต๊ะ 2	446
โต๊ะ 3	537
โต๊ะ 4	390
โต๊ะ 5	464
โต๊ะ 6	386
โต๊ะ 7	371


การวัดค่าความส่องสว่างอาคารอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

ห้องสำนักงานศูนย์อาเซียน


โต๊ะทำงาน	ค่าความสว่าง (Lux)
โต๊ะ 1	381
โต๊ะ 2	441
โต๊ะ 3	399
โต๊ะ 4	506
โต๊ะ 5	642

N ←


ห้องสำนักงานธุรการ

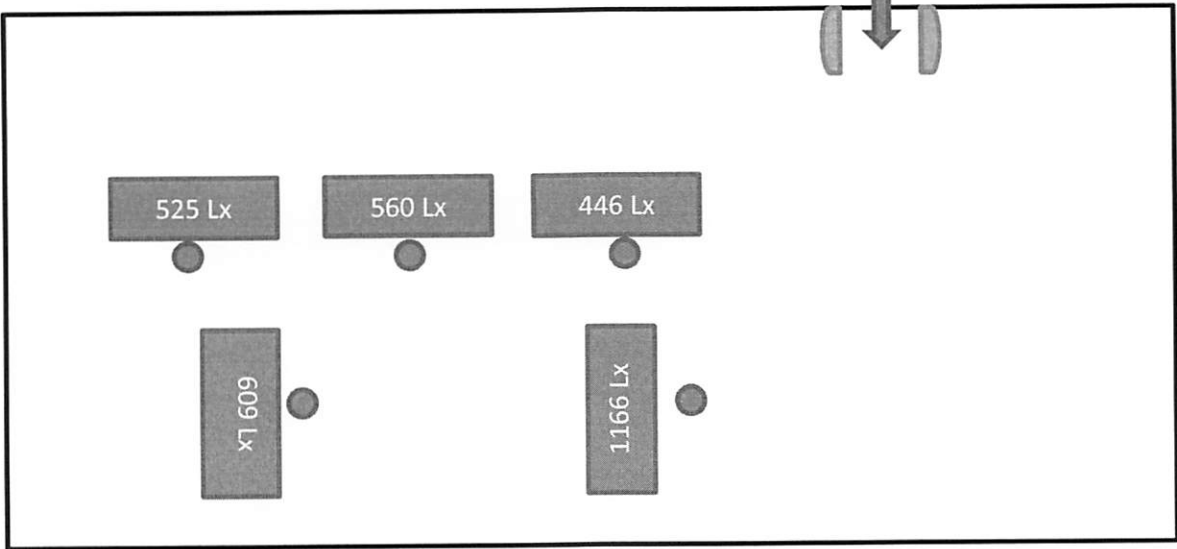


ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์

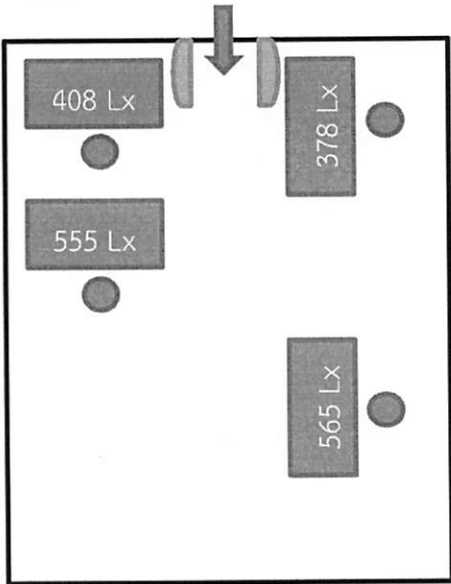

ห้องสำนักงานไปรษณีย์

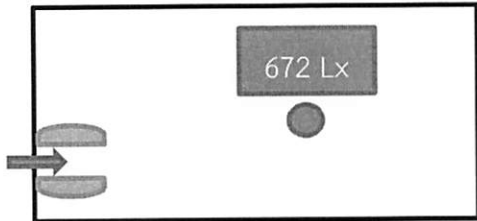


ห้องสำนักงานอบรมวิชาชีพ

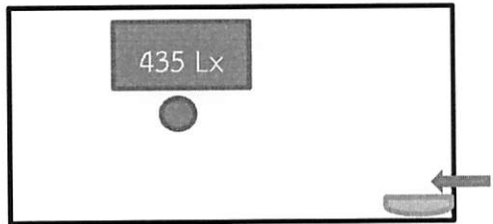


N ↓

ห้องสำนักงานเสริมวิชาการและงานทะเบียน

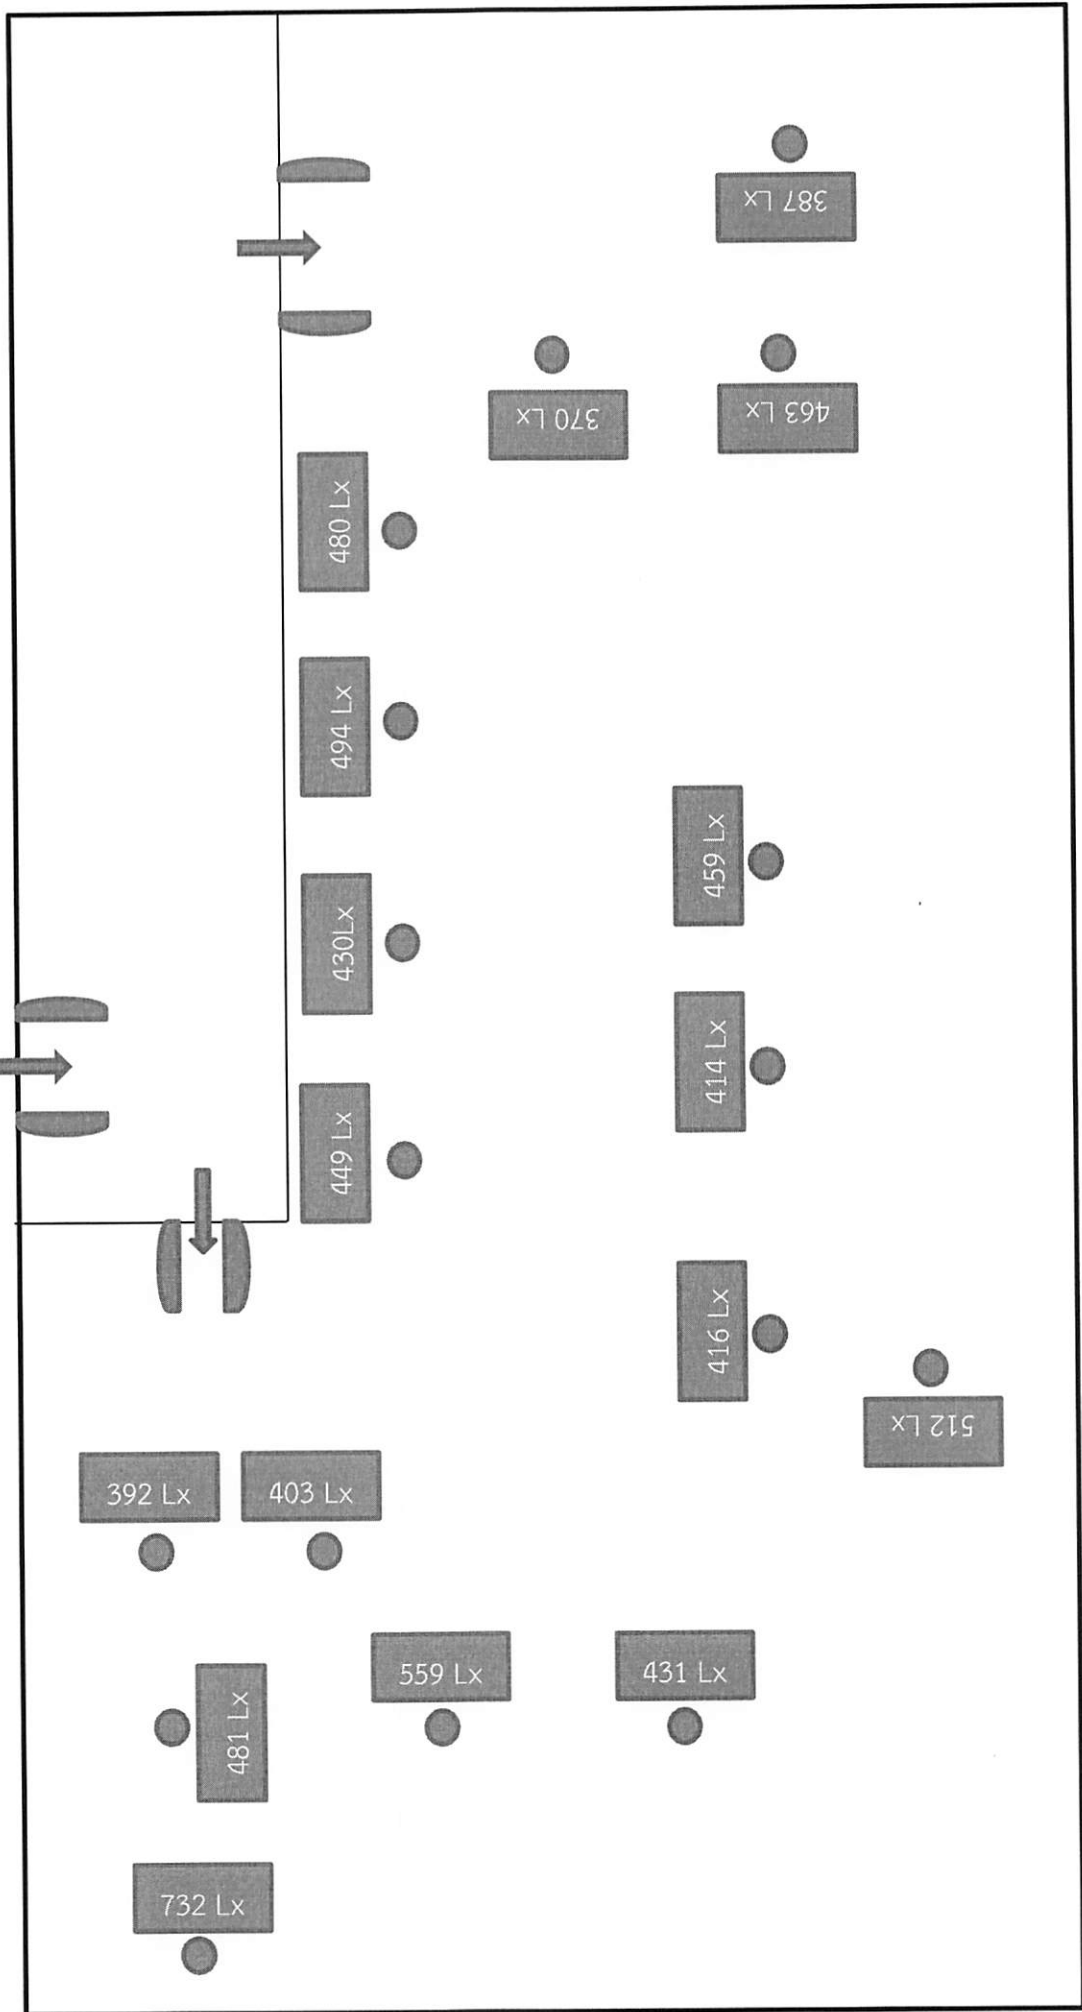


N ↓

ห้องสำนักงานสารสนเทศ

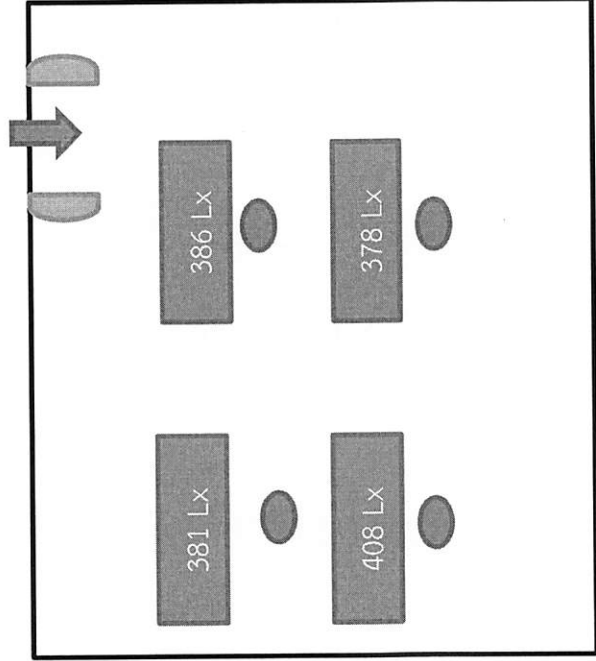


N

ห้องสำนักงานการเงิน

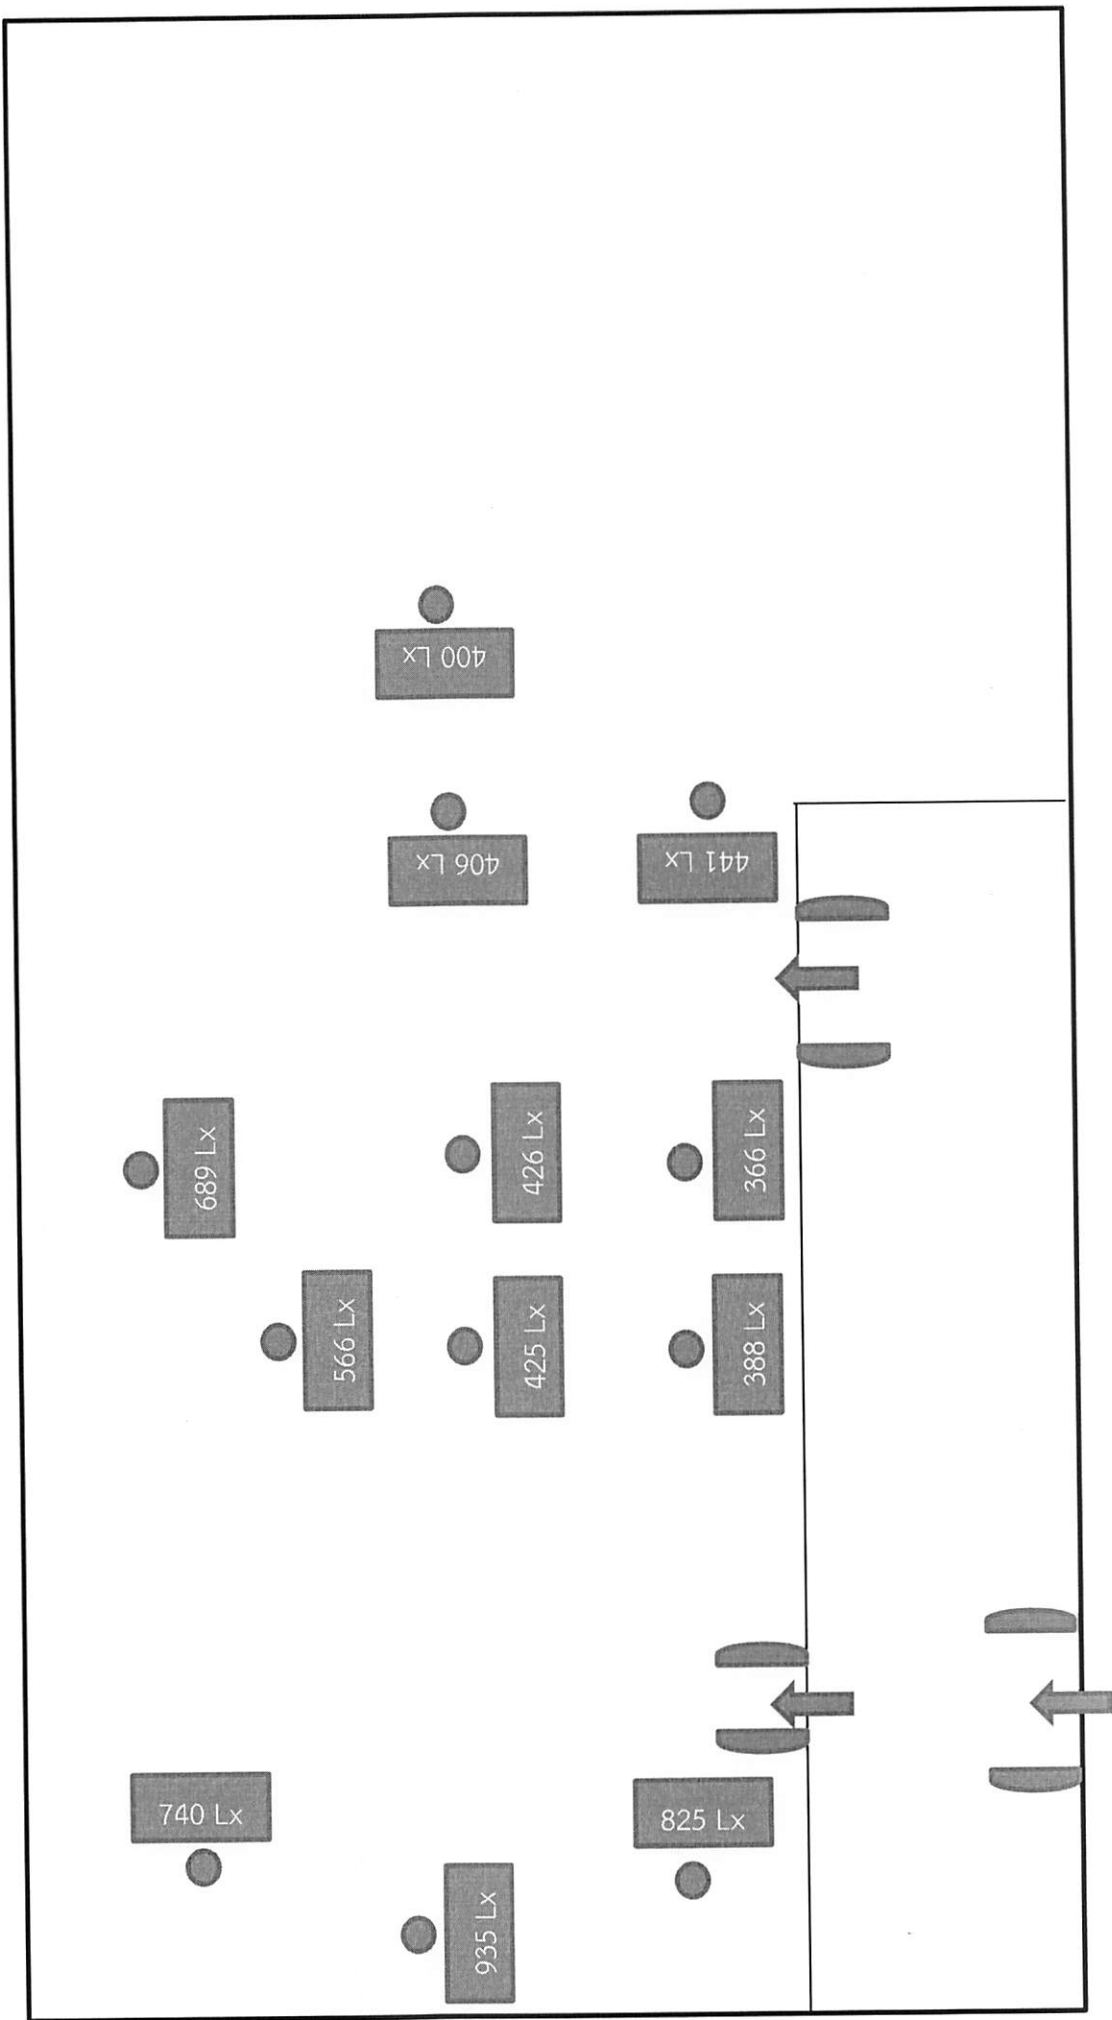


N ←

ห้องสำนักงานพัสดุ

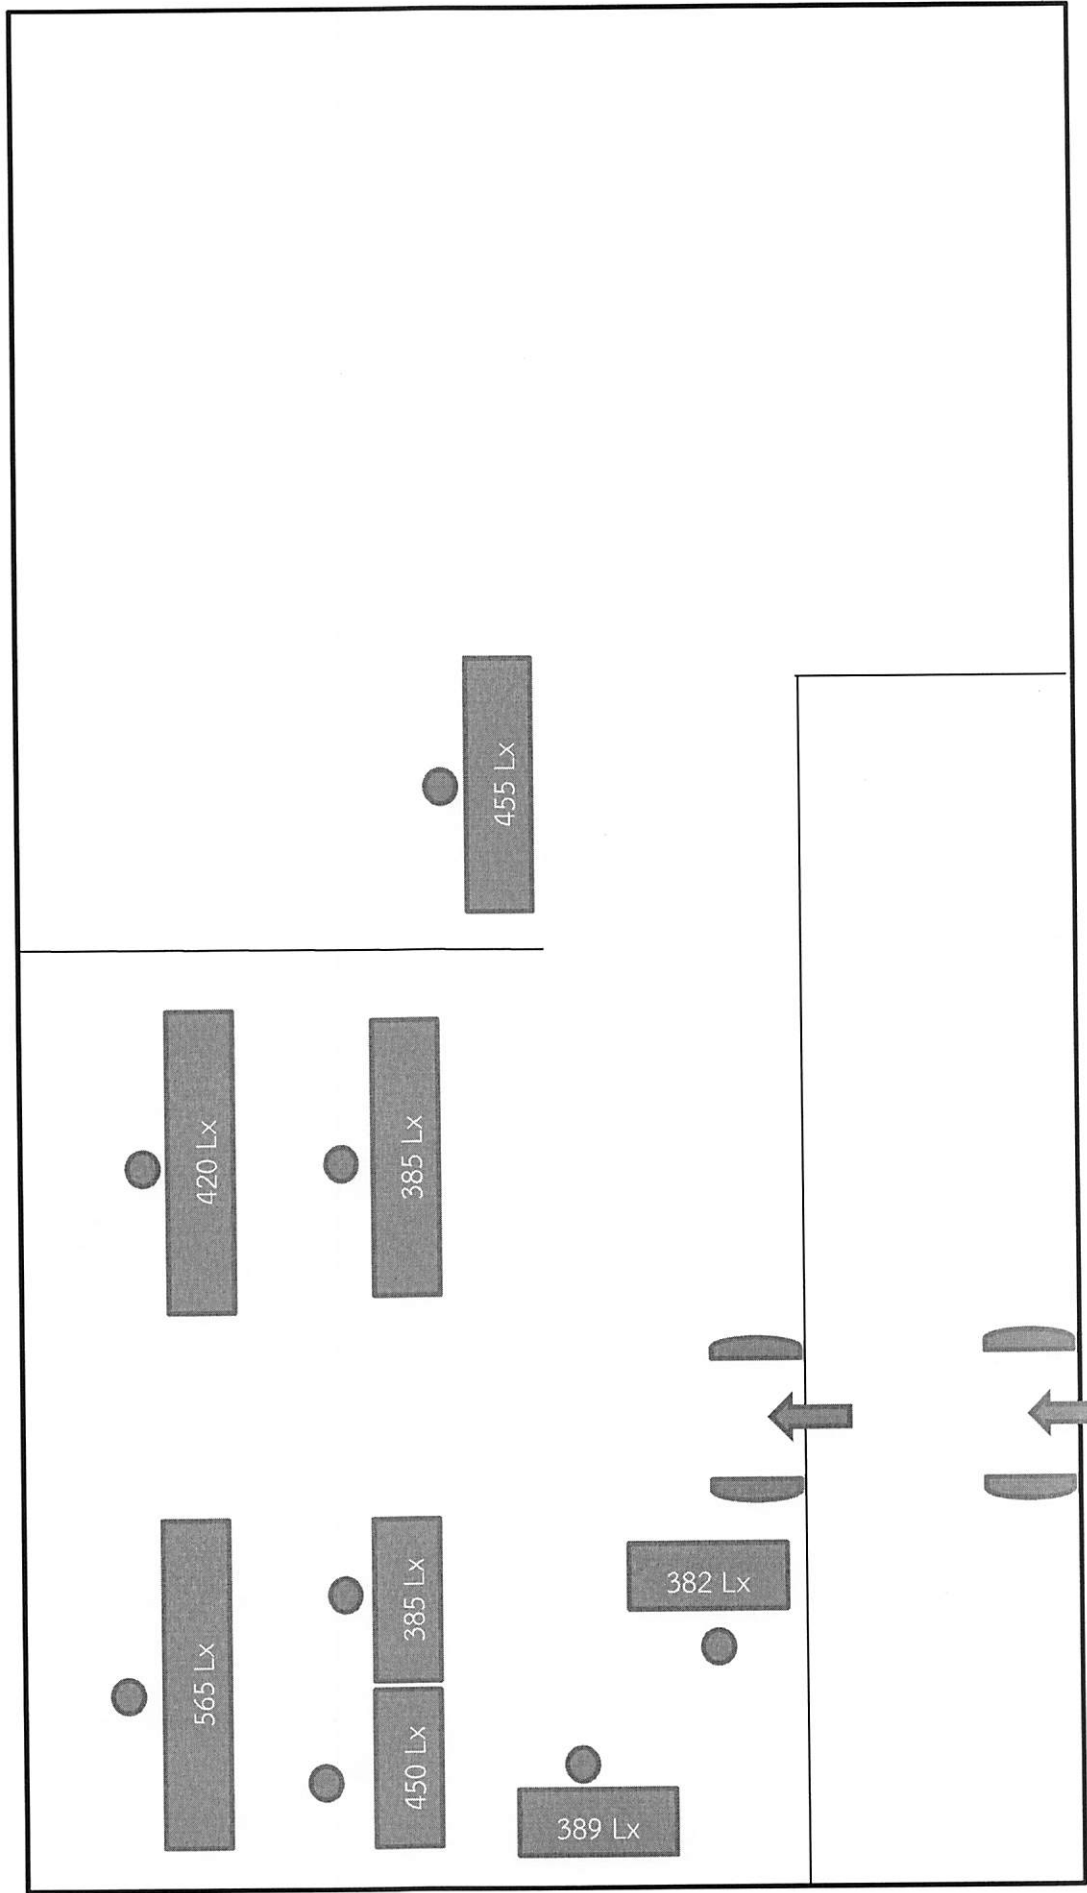


N

ห้องสำนักงานการเจ้าหน้าที่และนิติกร

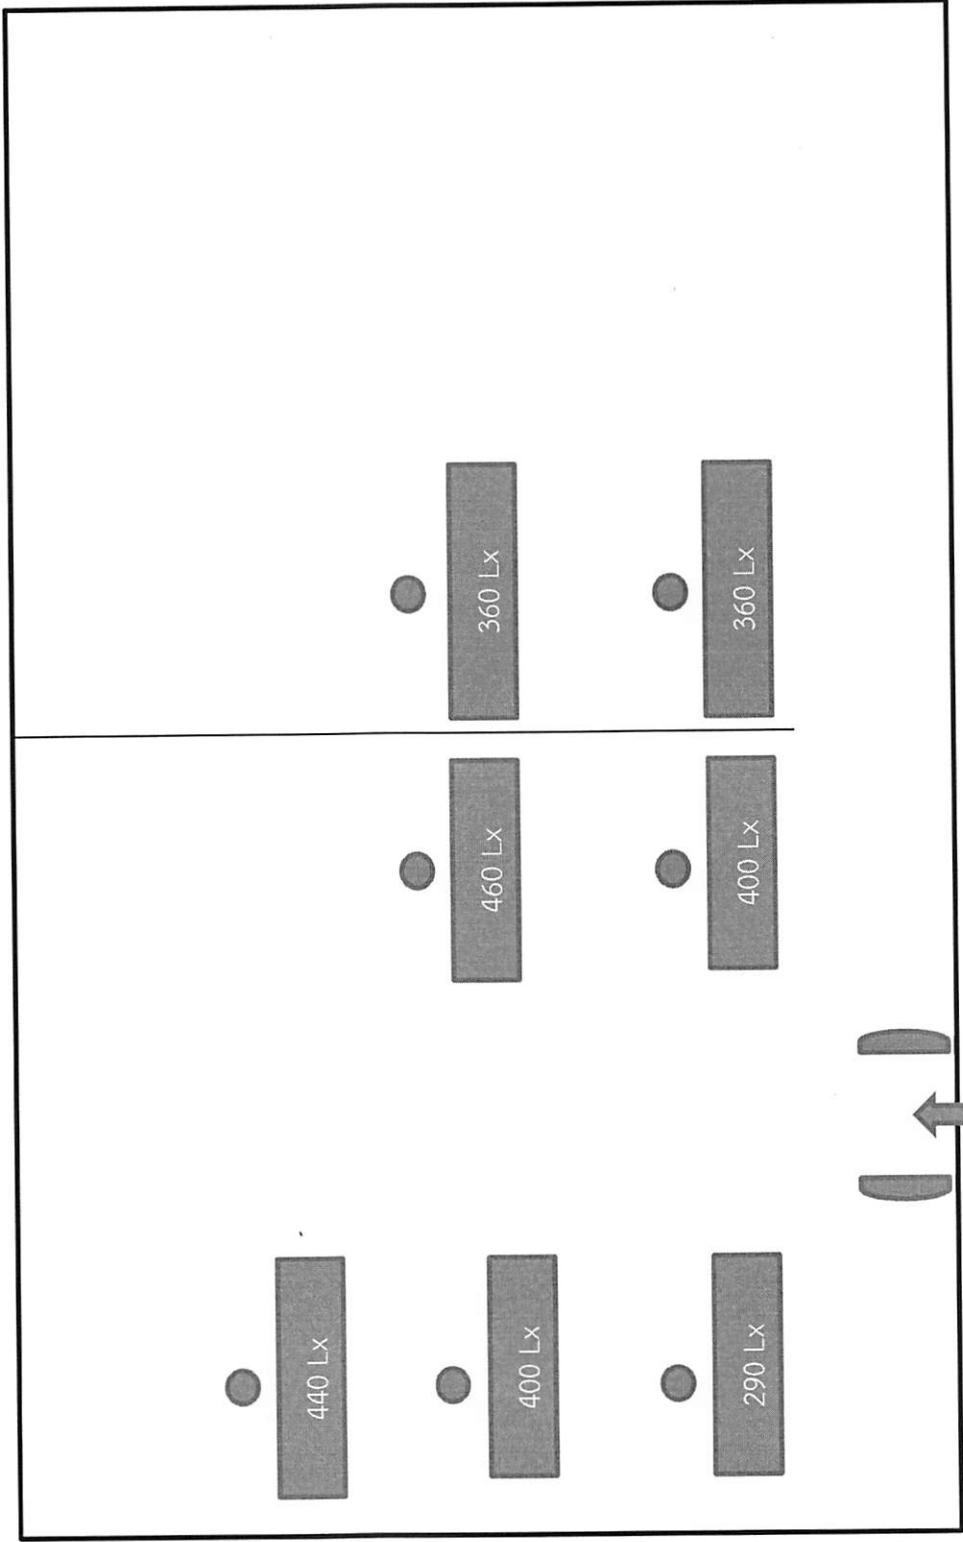


N


ห้องสำนักงานทั่วไป

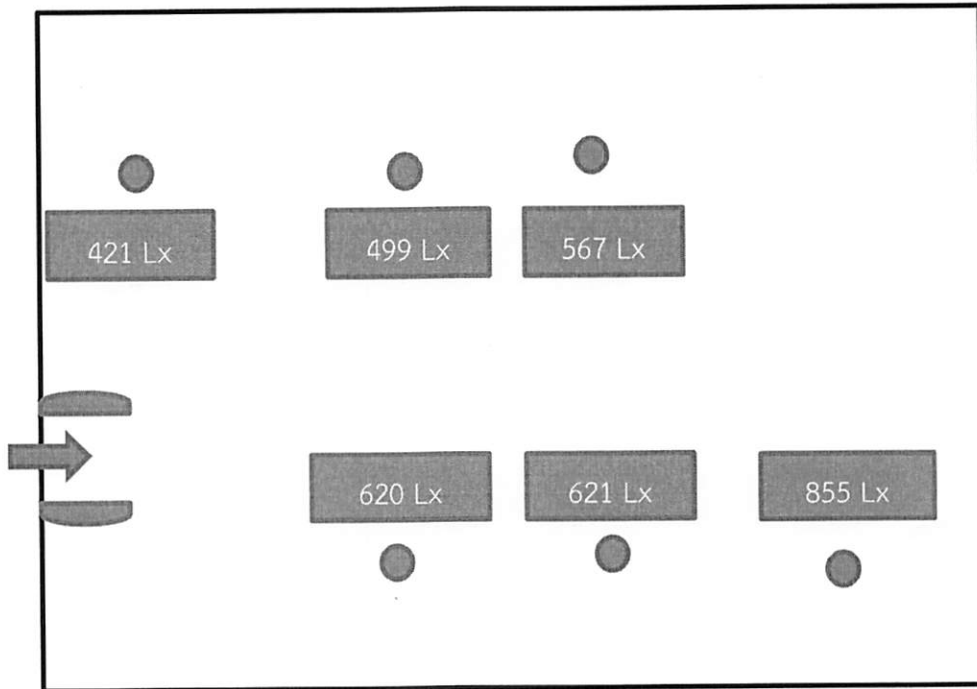

ห้องรองบริหาร

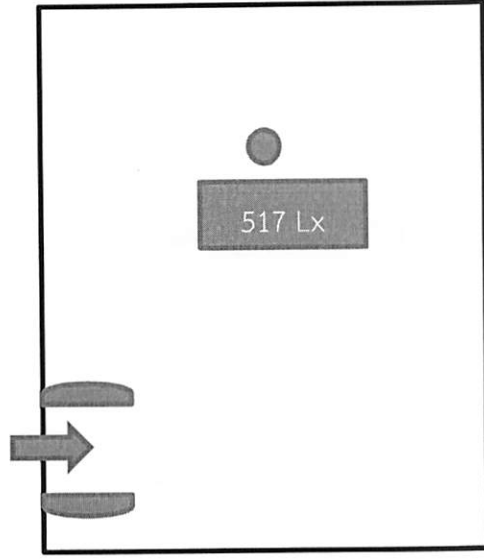


ห้องรองวิชาการ

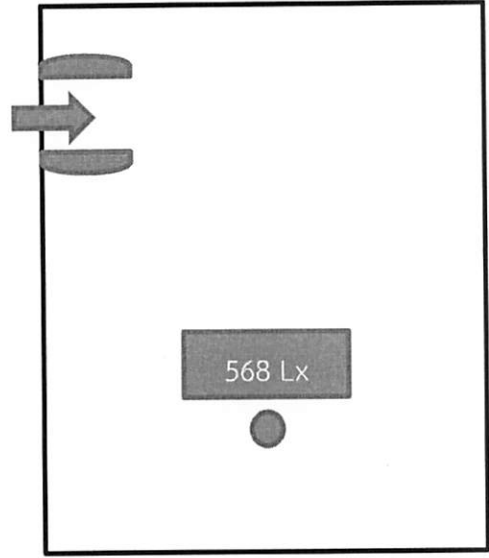


N


ห้องรองประกั้นา

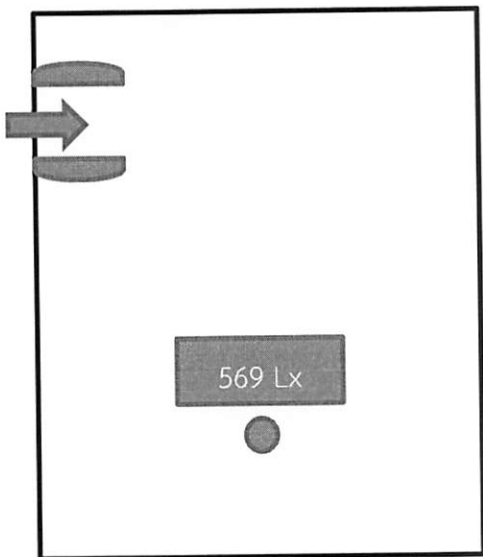


ห้องรองแผนา

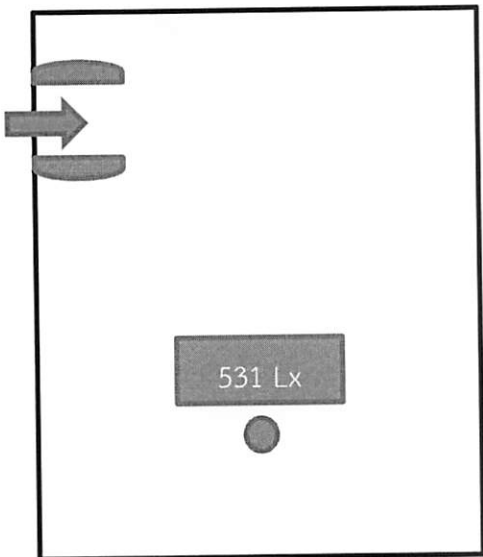

ห้องรองคิลปะา

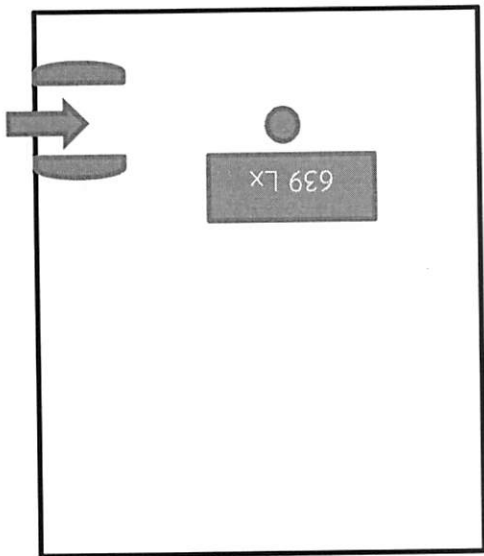


ห้องที่ปรึกษา

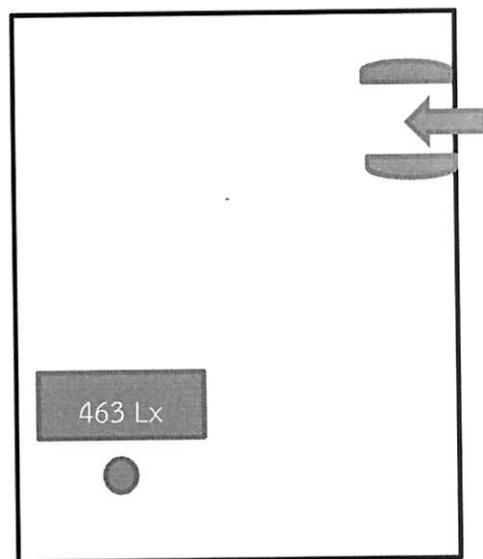


N

ห้องดำเนินงานเลขานุการ

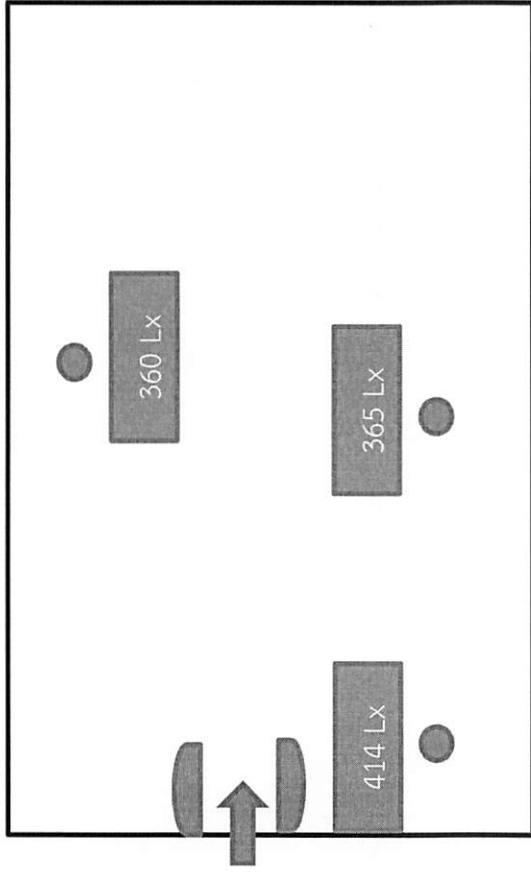


ห้องอธิการบดี

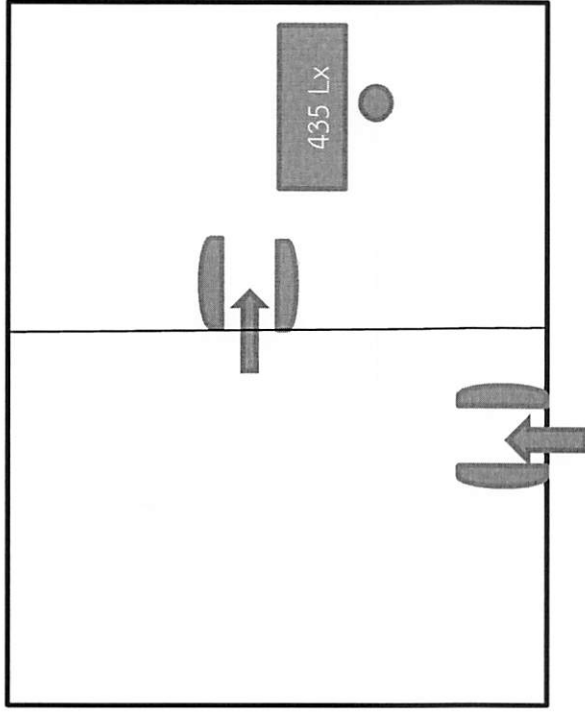


N ↓

ห้องสำนักงานคุณภาพ

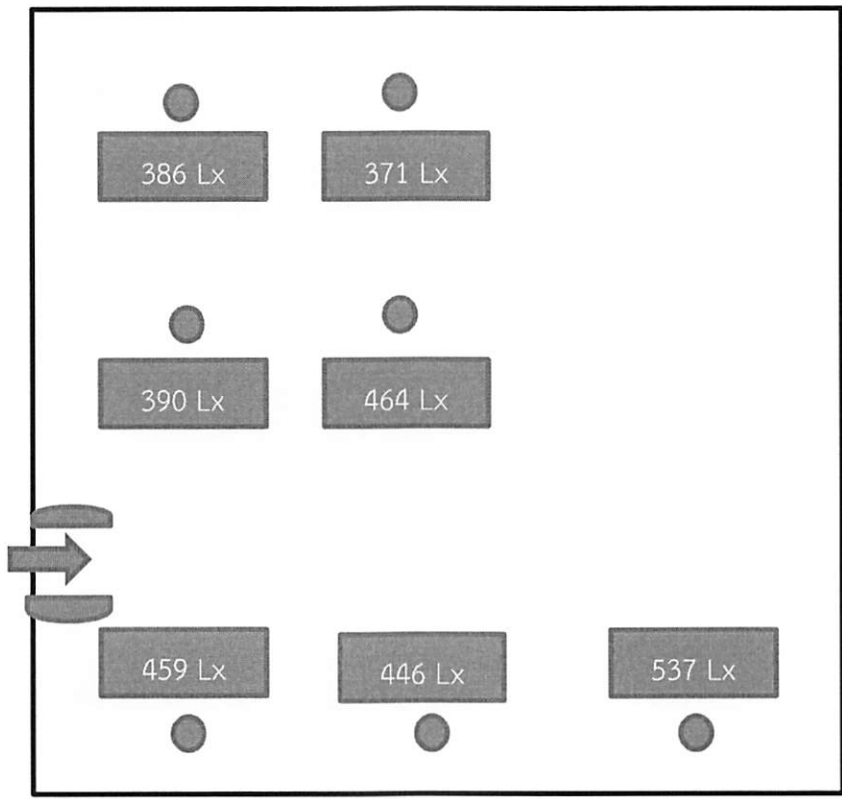


N ←

ห้องสำนักงานกองนโยบายและแผน

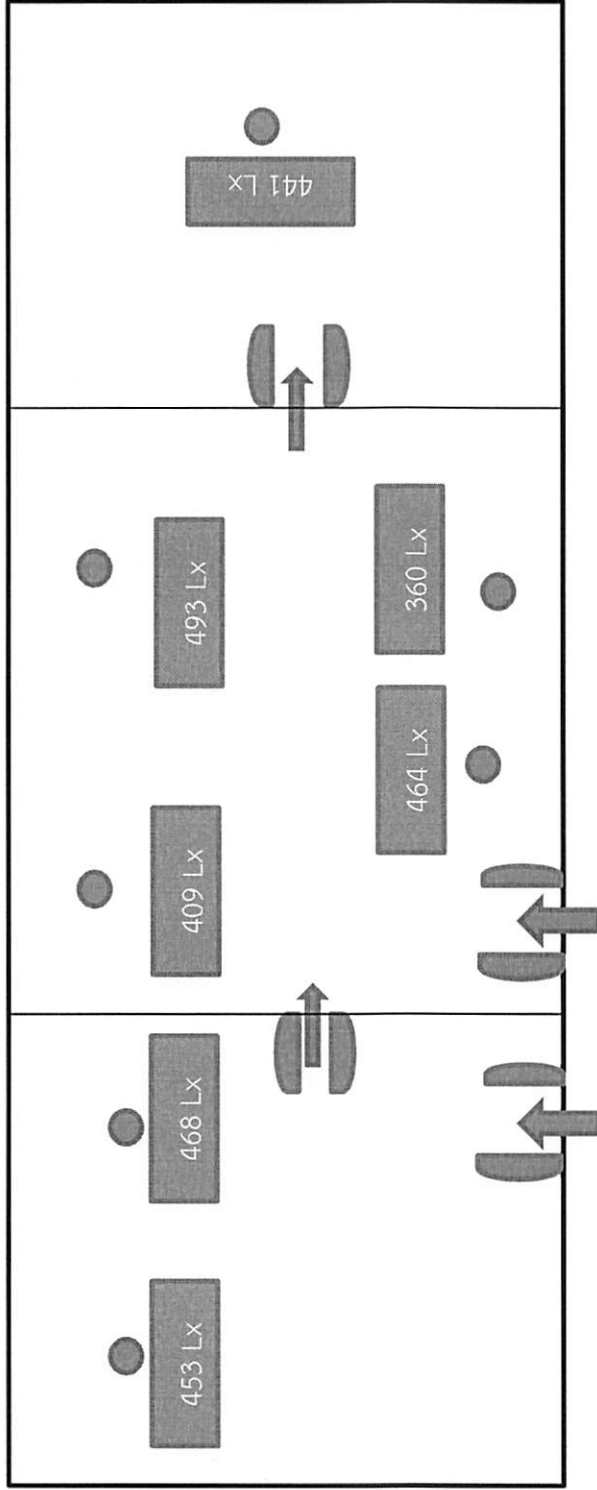

N

ห้องสำนักงานศูนย์อาเซียนฯ

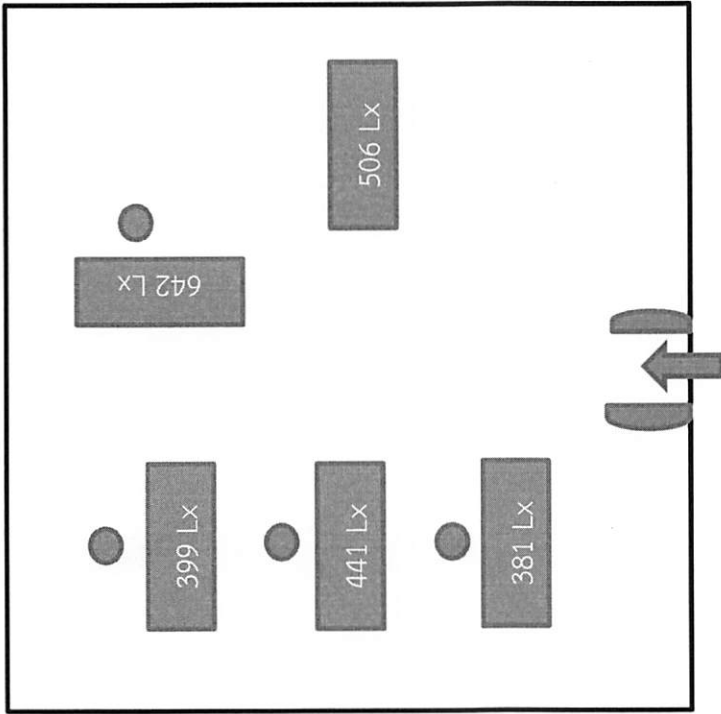

การวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่ออาคาร.....อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14).....

ชั้น	ชื่อห้อง	ค่าความสว่าง					หน่วย
		ด้านหน้าซ้ายห้อง	ด้านหลังซ้ายห้อง	ด้านหน้าขวาห้อง	ด้านหลังขวาห้อง	ค่าเฉลี่ย	
1	ห้องธุรการ	305	336	325	249	303.75	lx
1	ห้องประชาสัมพันธ์	283	346	295	363	321.75	lx
1	ห้องอบรมใบขับขี่	284	342	286	354	316.50	lx
2	ห้องการเงิน	287	319	279	321	301.50	lx
2	ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	279	319	287	316	300.25	lx
3	ห้องพัสดุ	289	309	286	319	300.75	lx
3	ห้องการเจ้าหน้าที่และนิติกร	286	318	276	321	300.25	lx
3	ห้องเรียน 14301	315	369	335	378	349.25	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 1	289	309	299	306	300.75	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 2	295	309	289	315	302.00	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 3	291	312	287	316	301.50	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 4	283	311	290	318	300.50	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 5	292	315	287	309	300.75	lx
4	ห้องรองอธิการบดี 6	284	321	287	308	300.00	lx
4	ห้องกองกลาง	290	405	258	400	338.25	lx
4	ห้องเลขานุการ	280	265	248	256	262.25	lx
4	ห้องประชุม	318	309	286	287	300.00	lx
4	ห้องอธิการบดี	314	307	293	288	300.50	lx
5	ห้องเรียน 14501	318	375	335	390	354.50	lx
5	ห้องเรียน 14502	321	368	329	379	349.25	lx
5	ห้องเรียน 14503	319	369	329	378	348.75	lx
6	ห้องเรียน 14601	322	358	341	367	347.00	lx
6	ห้องเรียน 14602	316	375	338	385	353.50	lx
6	ห้องเรียน 14603	324	374	329	379	351.50	lx
6	ห้องเรียน 14604	329	368	335	375	351.75	lx
7	ห้องเรียน 14701	320	358	329	369	344.00	lx
7	ห้องเรียน 14702	315	360	325	365	341.25	lx

การวัดค่าความส่องสว่างภายในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่ออาคาร.....อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14).....

ชั้น	ชื่อห้อง	ค่าความสว่าง					หน่วย
		ด้านหน้าซ้ายห้อง	ด้านหลังซ้ายห้อง	ด้านหน้าขวาห้อง	ด้านหลังขวาห้อง	ค่าเฉลี่ย	
7	ห้องเรียน 14703	310	365	328	376	344.75	lx
7	ห้องเรียน 14704	316	370	336	380	350.50	lx
8	ห้องกองนโยบายและแผน	243	477	265	352	334.25	lx
8	ห้องสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	267	356	256	360	309.75	lx
8	ห้องประชุม	284	318	286	321	302.25	lx
9	ห้องวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน	266	310	454	754	446.00	lx
9	ห้องประชุม	220	253	215	232	230.00	lx